



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

OHK.90.4411.26.2021

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.
Nr OHK.13.W.2021
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**


dla miejscowości Unieszyno - gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w Unieszynie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego z ujęciem w Unieszynie i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Unieszyno” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 151 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 12,07 m³. Wodociąg zaopatruje wodę miejscowość Unieszyno – gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2020 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań tych próbek w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 1 próbce wykazała mętność powyżej zalecanej wartości, tj.: 1,5 NTU. W próbce dodatkowej pobranej w ramach kontroli wewnętrznej nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg publiczny z ujęciem w Unieszynie produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

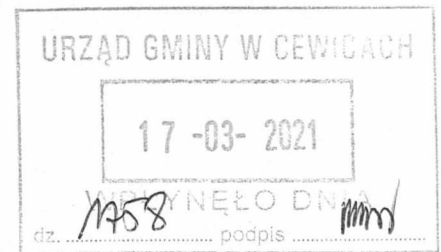

Lębork, dnia 2021-03-12

Do wiadomości:


1. Wójt Gminy Cewice
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku

dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

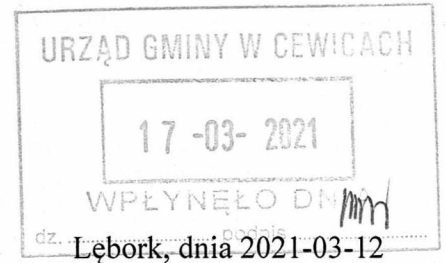

OHK.90.4411.23.2021

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.
Nr OHK.10.W.2021
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

dla miejscowości Oskowo – Gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia wodę z ujęciem w Oskowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego z ujęciem w Oskowie i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Oskowo” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzystają 223 osoby, a średnia dobowo produkcja wody wynosi 20 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Oskowo gmina Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2020 r. pobrano 3 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań tych próbek w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1 i 4 do ww. rozporządzenia. Nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody pochodzącej z przedmiotowego wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg publiczny z ujęciem w Oskowie produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:


1. Wójt Gminy Cewice
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
Lęborku
[Signature]
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

OHK.90.4411.18.2021

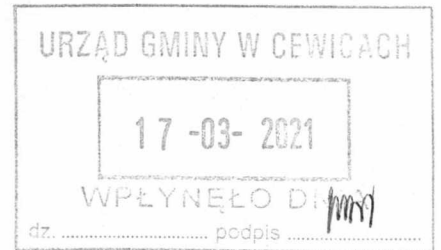

Lębork, dnia 2021-03-12

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.
Nr OHK.5.W.2021
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

dla miejscowości Pieski – gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w Pieskach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego z ujęciem w Pieskach i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Pieski” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 36 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 5,29 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Pieski gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2020 r. pobrano 5 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań tych próbek w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 1 próbce wykazała ponadnormatywną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 72h powyżej zalecanej wartości oraz mętność powyżej zalecanej wartości.

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbkę wody w punkcie zgodności – Pieski 43a – świetlica, w której stwierdzono >300 jtk ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2°C. W związku z tym zarządca poinformował o dodatkowym płukaniu sieci wodociągowej. W wyniku badań kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wskaźników mikrobiologicznych.

Ponadto badania innej próbki wykazały mętność powyżej zalecanej wartości, tj. 7,3 NTU. Zarządca wodociągu w związku z powyższym prowadził dodatkowe płukanie wodociągu. Po tym okresie nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg publiczny z ujęciem w Pieskach produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.


Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

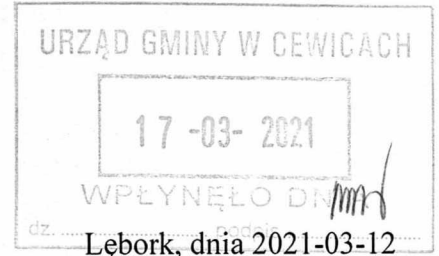

OHK.90.4411.17.2021

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.
Nr OHK.4.W.2021
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

dla miejscowości Unieszyniec – gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w Unieszyncu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu z ujęciem w Unieszyncu i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Unieszyniec” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzystają 42 osoby, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 3,05 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Unieszyniec gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2020 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań tych próbek w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) wykazała w 1 próbce wykazała ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody, tj. 1 jtk w 100ml badanej wody. Zarządca przeprowadził dodatkowe płukanie sieci wodociągowej. W dodatkowych próbkach nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg publiczny z ujęciem w Unieszyncu produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU
dr inż. Zbigniew Barański


Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice
2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

OHK.90.4411.30.2021

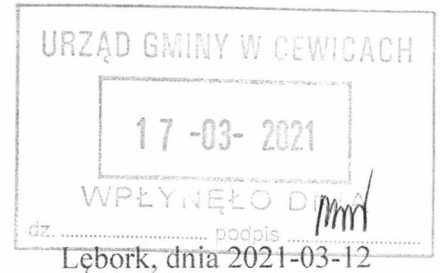

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.
Nr OHK.17.W.2021
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

dla części miejscowości Karwica – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w Karwicy - Górnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu z ujęciem w Karwicy - Górnej i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Karwica – Górna” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 101 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 42 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę część miejscowości Karwica gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2020 r. pobrano 8 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań tych próbek w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 3 różnych próbkach wykazała ponadnormatywną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C powyżej zalecanej wartości. W związku z tym przeprowadzono dodatkowe płukanie sieci wodociągowej. W każdym przypadku ustalano pobór próbek dodatkowych. W ww. próbkach nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wskaźników mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg z ujęciem w Karwicy Górnej produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice
2. a/a


PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku

dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

OHK.90.4411.15.2021

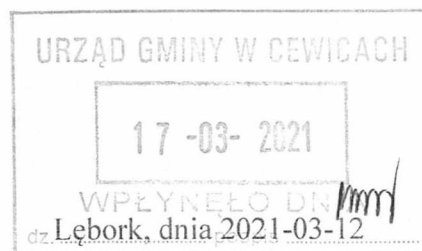

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.
Nr OHK.2.W.2021
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

dla części miejscowości **Karwica** – gmina **Cewice** - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia wodę „Karwica”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego z ujęciem w Karwicy i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Karwica” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta stale 9 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 0,37m³. Wodociąg zaopatruje w wodę część miejscowości Karwica gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2020 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań tych próbek w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1 i 4 do w/w rozporządzenia. Nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody pochodzącej z przedmiotowego wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg publiczny z ujęciem w Karwicy produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

- Do wiadomości:
- 1) Wójt Gminy Cewice
 2. a/a


PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU

dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

OHK.90.4411.24.2021

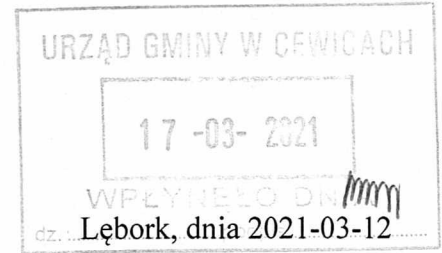

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.

Nr OHK.11.W.2021

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

dla miejscowości Osowo Lęborskie – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w Osowie Lęborskim.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu publicznego z ujęciem w Osowie Lęborskim i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Osowo” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 275 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 17,66 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Osowo Lęborskie, gmina Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesowi odżelaziania.

W 2020 r. pobrano 5 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań tych próbek w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 1 próbce wykazała ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody oraz ponadnormatywną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C powyżej zalecanej wartości. W obu przypadkach w dodatkowych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wskaźników mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg publiczny z ujęciem w Osowie Lęborskim produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:


1. Wójt Gminy Cewice
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
LĘBORKU

dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

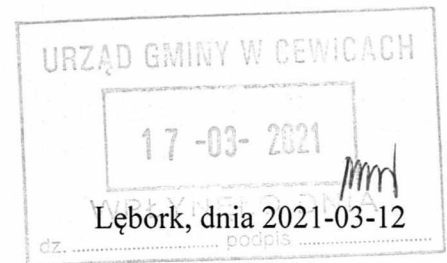

OHK.90.4411.25.2021

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.
Nr OHK.12.W.2021
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

dla miejscowości Popowo – gmina Cewice oraz miejscowości Okalice – gmina Cewice - zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w Popowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego z ujęciem w Popowie i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Popowo” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzystają 363 osoby, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 39 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Popowo gm. Cewice oraz Okalice gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania.

W 2020 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań tych próbek w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1 i 4 do w/w rozporządzenia. Nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody pochodzącej z przedmiotowego wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg publiczny z ujęciem w Popowie produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.


Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

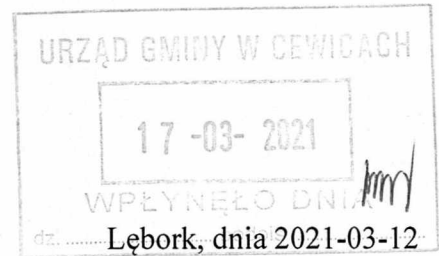

OHK.90.4411.22.2021

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.

Nr OHK.9.W.2021

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

dla miejscowości Kępkiwice - gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w Kępkiwicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego z ujęciem w Kępkiwicach i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Kępkiwice” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 91 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 10 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Kępkiwice – gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania.

W 2020 r. pobrano 9 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań tych próbek w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 4 różnych próbkach wykazała mętność powyżej zalecanej wartości (przedmiotowe wartości wynosiły kolejno 2,2 NTU, 1,5 NTU, 2,4 NTU i 1,4 NTU) oraz w 1 próbce ponadnormatywne żelazo, tj.: 221 µg/l.

W związku z powyższym zarządca za każdym razem płukał dodatkowo sieć wodociągową. W próbkach dodatkowych nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg publiczny z ujęciem w Kępkiwicach produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.


Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

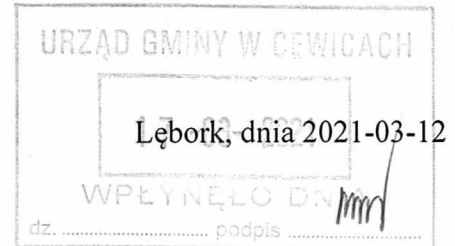

OHK.90.4411.19.2021

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.
Nr OHK.6.W.2021
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

dla części miejscowości Cewice - gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w Cewicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu z ujęciem w Cewicach i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Cewice SIII” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 90 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 19 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę części miejscowości Cewice, gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2020 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań tych próbek w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 1 próbce wykazała mętność powyżej zalecanej wartości, tj. 1,6 NTU. W związku z powyższym zarządca wykonał dodatkowe płukanie sieci wodociągowej. W próbce dodatkowej nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg z ujęciem w Cewicach produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.


Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

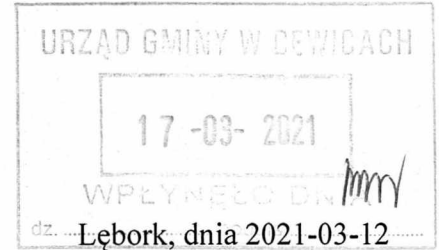

OHK.90.4411.20.2021

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.

Nr OHK.7.W.2021

za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.

dla miejscowości Unieszynko – gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w Unieszynku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r. w ramach monitoringu jakości wody, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu publicznego z ujęciem w Unieszynku i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Unieszynko” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 75 osób, a średnia dobową produkcją wody wynosi 81 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Unieszynko gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2020 r. pobrano 7 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań tych próbek w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 1 próbce wykazała ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody. Pobrano próbki dodatkowe z punktu zgodności na sieci wodociągowej i w hydroforni. W wyniku badań tych próbek nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wskaźników mikrobiologicznych. Ponadto w innej próbce stwierdzono mętność powyżej zalecanej wartości, tj. 2,5 NTU. W badaniu dodatkowym, wykonanym poza harmonogramem nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg publiczny z ujęciem w Unieszynku produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.


Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

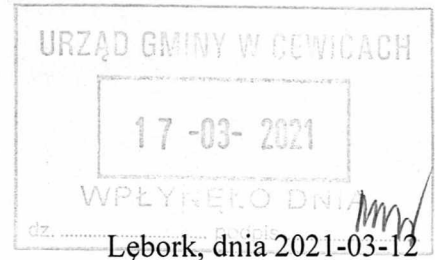

OHK.90.4411.14.2021

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.
Nr OHK.1.W.2021
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

dla miejscowości Dziechno, gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w Dziechnie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu publicznego z ujęciem w Dziechnie i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Dziechno” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzystają 66 osoby, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 4,74 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Dziechno. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2020 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań tych próbek w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1 i 4 do ww. rozporządzenia. Nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody pochodzącej z przedmiotowego wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg publiczny z ujęciem w Dziechnie produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:


1. Wójt Gminy Cewice
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku

dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

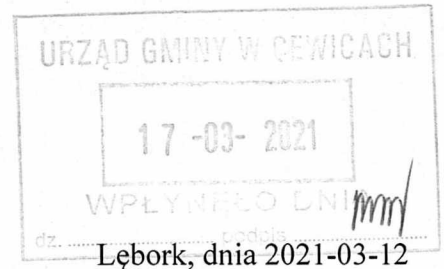

OHK.90.4411.16.2021

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.
Nr OHK.3.W.2021
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

dla miejscowości Malczyce – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w Malczycach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego z ujęciem w Malczycach i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Malczyce” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 49 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 5,47 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Malczyce gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania.

W 2020 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań tych próbek w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1 i 4 do ww. rozporządzenia. Nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody pochodzącej z przedmiotowego wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg publiczny z ujęciem w Malczycach produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.


PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
dr inż. Zbigniew Barański

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice
2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

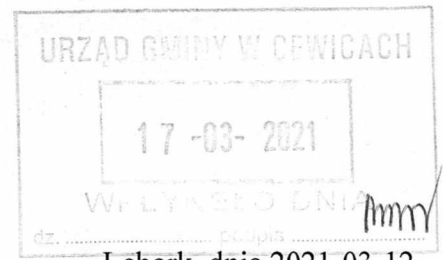

Lębork, dnia 2021-03-12

OHK.90.4411.21.2021

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.
Nr OHK.8.W.2021
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

dla miejscowości Maszewo Lęborskie - gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę ujęciem w Maszewie Lęborskim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego z ujęciem w Maszewie Lęborskim i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Maszewo Lęborskie” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 789 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 79 m³. Wodociąg zaopatruje wodę miejscowość Maszewo Lęborskie gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2020 r. pobrano 5 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 1 próbce wykazała ponadnormatywną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C powyżej zalecanej wartości. W związku z tym przeprowadzono dodatkowe płukanie sieci wodociągowej. W każdym przypadku ustalano pobór próbek dodatkowych. W ww. próbkach nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wskaźników mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg z ujęciem w Maszewie Lęborskim produkuje wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi

Do wiadomości:


1. Wójt Gminy Cewice
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

OHK.90.4411.29.2021

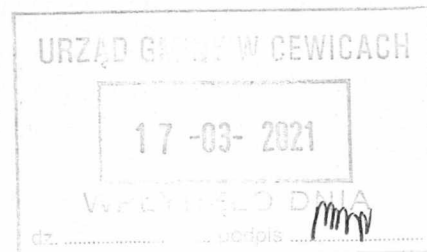

Lębork, dnia 2021-03-12

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.
Nr OHK.16.W.2021
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

*dla miejscowości **Łebunia**, gmina Cewice oraz miejscowości **Bukowina**, gmina Cewice – zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciami w Łebuni i Bukowinie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu z ujęciem w Łebuni i Bukowinie i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Łebunia – Bukowina” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 1346 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 150 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Łebunia, gm. Cewice oraz Bukowina, gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesem uzdatniania - odżelaziania i odmanganiania.

W 2020 r. pobrano 8 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 1 próbce wykazała ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w 100 ml badanej.

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbkę wody w punkcie zgodności - Szkoła Podstawowa w Bukowinie. W wyniku badań laboratoryjnych tej próbki stwierdzono 8 jtk bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody. W związku z powyższym pobrano próbki dodatkowe, w których nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wskaźników mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg publiczny z ujęciami w Łebuni i Bukowinie produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:


1. Wójt Gminy Cewice
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

OHK.90.4411.28.2021

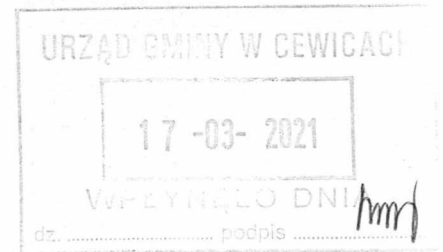

Lębork, dnia 2021-03-12

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.
Nr OHK.15.W.2021
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

dla części miejscowości Cewice i dla miejscowości Kamieniec – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w Cewicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu z ujęciem w Cewicach i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Cewice S I” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 1867 osób, a średnia dobowo produkcja wody wynosi 214 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę część miejscowości Cewice gm. Cewice i Kamieniec – gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2020 r. pobrano 9 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań tych próbek w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 2 próbkach wykazała ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody. W związku z tym przeprowadzono dodatkowe płukanie sieci wodociągowej. Ustalono pobór próbek dodatkowych. W ww. próbkach nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wskaźników mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg z ujęciem w Cewicach produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:


- 1) Wójt Gminy Cewice
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku

dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

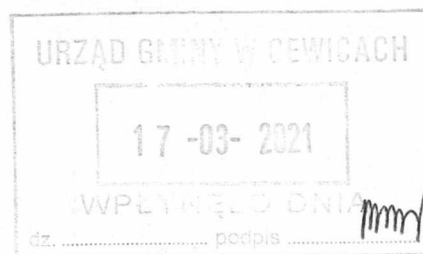

Lębork, dnia 2021-03-12

OHK.90.4411.27.2021

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.
Nr OHK.14.W.2021
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

dla miejscowości Siemirowice – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w Siemirowicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu z ujęciem w Siemirowicach i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Siemirowice” jest Gmina Cewice, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice. Z wodociągu tego korzysta 1089 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 117 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Siemirowice gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2020 r. pobrano 14 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 1 próbce wykazała ponadnormatywną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C powyżej zalecanej wartości, w 3 różnych próbkach mętność powyżej zalecanej wartości (przedmiotowe wartości wynosiły kolejno 2,3 NTU, 2,5 NTU i 2,1 NTU) oraz w 1 próbce ponadnormatywne żelazo, tj.: 265µg/l.

W związku z powyższym zarządca za każdym razem płukał dodatkowo sieć wodociągową. W próbkach dodatkowych nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg publiczny z ujęciem w Siemirowicach produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.


Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
Lęborku
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

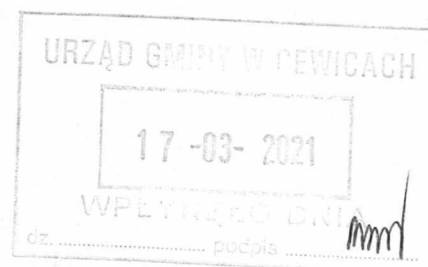

Lębork, dnia 2021-03-12

OHK.90.4411.31.2021

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2020 r.
Nr OHK.18.W.2021
za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

dla miejscowości Lesiaki – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w Lesiakach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), biorąc pod uwagę okresowe oceny jakości wody, o których mowa w §22 ww. rozporządzenia wydane na podstawie wyników badań jakości wody uzyskanych w 2020 r., dokonał oceny obszarowej jakości wody dla strefy zaopatrzenia z wodociągu z ujęciem w Lesiakach i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Lesiaki” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 55 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 1,4 m³. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Lesiaki gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2020 r. pobrano 7 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań tych próbek w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w 2 różnych próbkach wykazała ponadnormatywną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C powyżej zalecanej wartości oraz w 1 próbce mętność powyżej zalecanych wartości. W związku z tym przeprowadzono dodatkowe płukanie sieci wodociągowej. W każdym przypadku ustalano pobór próbek dodatkowych. W ww. próbkach nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody wykonanych w 2020 r. stwierdził, że wodociąg publiczny z ujęciem w Lesiakach produkował wodę o dobrej jakości, przydatną do spożycia przez ludzi.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
Lębork
dr inż. Zbigniew Barański